

財團法人全國認證基金會

認證標誌與優良實驗室操作 (GLP) 符合性登錄標誌 製作說明

2026.03.27 簽奉執行長核定

1. 目的

財團法人全國認證基金會(以下稱為本會)為明確定義認證標誌 (Accreditation Symbol)與優良實驗室操作 (Good Laboratory Practice, 以下簡稱 GLP) 符合性登錄標誌，以提供獲認證之驗證機構、確證與查證機構、實驗室、檢驗機構、能力試驗執行機構、參考物質生產機構、生物資料庫、健康檢查部門，以及獲登錄之 GLP 符合性登錄機構均能正確、適當製作本會認證標誌或 GLP 符合性登錄標誌，特訂定本說明。

2. 適用範圍

本說明文件適用下列範圍：

- (1)管理系統驗證機構之認證
- (2)產品驗證機構之認證
- (3)確證與查證機構之認證
- (4)人員驗證機構之認證
- (5)實驗室之認證
- (6)檢驗機構之認證
- (7)能力試驗執行機構之認證
- (8)參考物質生產機構之認證
- (9)生物資料庫之認證
- (10)健康檢查部門之認證
- (11)優良實驗室操作 (GLP) 之國家符合性監控系統之登錄

3. 認證標誌與 GLP 符合性登錄標誌

凡通過本會認證或 GLP 符合性登錄之相關單位，除應依本文件及本會其他相關規定正確製作本會認證標誌或 GLP 符合性登錄標誌外，不得於任何地區以認證標誌、GLP 符合性登錄標誌或類似之標誌為商標之註冊或登記。

3.1 認證標誌與 GLP 符合性登錄標誌之製作

3.1.1 本會認證標誌、GLP 符合性登錄標誌之標準式樣


本會認證標誌、GLP 符合性登錄標誌係由本會標章(Logo)、認證範圍或 GLP 符合性登錄英文名稱，以及認證/GLP 符合性登錄編號組合而成，如下圖所示：

註：認證標誌及 GLP 符合性登錄標誌之詳細製作、使用說明，詳見各認證方案及符合性登錄系統之標誌使用相關文件。



認證範圍/GLP符合性登錄英文名稱
認證/GLP符合性登錄編號

3.1.1.1 本會標章係以 TAF 粗黑體字型為主軸，橢圓弧形組合調整而成，採用紫色調合色彩之組合，其標準式樣如下：

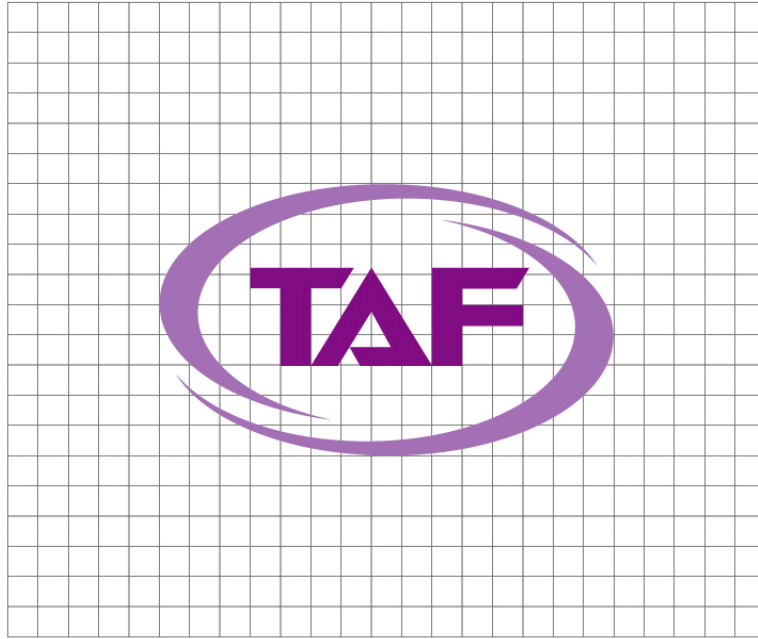

3.1.1.2 本會標章得視需要放大或縮小使用，縮放時應依原設計比例(寬：高=5：3)等比縮放，且圖樣應清晰，如無法明確顯示時，則不得縮小使用。

3.1.1.3 本會標章之標準色應用，字體與橢圓弧形為紫色調合色彩組合、黑色調合色彩組合或單一顏色均可適用。

(1) 紫色調合色彩組合：

Pantone 2654CVC 和 Pantone 2425CVC 或 C30+M50 和 C50+M95



Pantone
2654CVC

Pantone
2425CVC



C30+M50

C50+M95

(2) 黑色調合色彩組合：

Black 50% + Black 100%



Black 50%

Black 100%

(3) 單一顏色



- 3.1.1.4 認證範圍/GLP 符合性登錄英文名稱之字型為 Times New Roman (粗體)，以不超出上列本會標章之寬度及不超過 2 行為原則。
- 3.1.1.5 認證編號以英文字母或阿拉伯數字表示，其字型為 Times New Roman (粗體)，清楚標示認證/GLP 符合性登錄編號，易於識別。各認證類別的詳細編號以各認證處所頒發的認證證書之認證編號為主。
- 3.1.2 本會認證/GLP 符合性登錄標誌得視需要放大或縮小使用，縮放時應依原設計比例等比縮放，且圖樣應清晰，如無法明確顯示時，則不得縮小使用。

3.1.3 本會認證/GLP 符合性登錄標誌若非使用標準式樣之顏色時，得以黑色調合色彩呈現，其標準色樣詳如 3.1.1.3 節所示；如為特別需要，經事先以書面送本會核准者，不受前項限制。